



Harju Elekter AS

+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com
www.harjuelekter.com


Paldiski mnt. 31
76606 Keila
Estonia

Pakkumise number -
Müügitellimuse number HELK P
Objekti nimi -
Tellija -
Käsitleja -

Vastavus standartile	EN 61439-5	Maandussüsteem	TN-S
Tüüp	HELK E	Tunnusvool [In]	5 A
Paigalduskoht	<input checked="" type="checkbox"/> Välispaigaldis <input type="checkbox"/> Sisepaigaldis	Tunnuspinge [Un]	230/400 V
Paigaldusviis	<input type="checkbox"/> Maasse <input checked="" type="checkbox"/> Mastile	Tunnussagedus [fn]	50 Hz
Värv (Kest)	<input checked="" type="checkbox"/> RAL7032 <input type="checkbox"/>	Enimalt talutav lühiajaline vool [Icw]	≤10 kA/1s
Kaitseaste (väline)	34D	Enimalt lubatav löökvool [Ipk]	- kA
Kaitseaste (avatud ustega)	IP 2X	Latistuse materjal	<input checked="" type="checkbox"/> Cu <input type="checkbox"/> Al
Keskonnatemperatuur	-25...+40	N/PEN ristlõige faasijuhi ristlõikest	<input type="checkbox"/> 50% <input checked="" type="checkbox"/> 100%
Veenina	<input checked="" type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei	Juhtmed hülssida	<input checked="" type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei
Põhjaplaadid	<input checked="" type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei	Kaablite ühendusviis	<input type="checkbox"/> Kaablikingaga <input checked="" type="checkbox"/> Klemmiga
Sokkel	<input type="checkbox"/> Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei	Kommertsmõõtmine	<input checked="" type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei
		Kahepoolne toide	<input type="checkbox"/> Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei
		Juhtahelate pinge	<input type="checkbox"/> 230VAC <input type="checkbox"/>
Lukud	<input type="checkbox"/> Jaotuskilp <input type="checkbox"/> Liitumiskilp	Märkused	
	<input type="checkbox"/> Jaotuskilp <input type="checkbox"/> Jaotuskilp <input checked="" type="checkbox"/> Liitumiskilp		


NB! Enne toote eksploatatsiooni võtmist tuleb teostada kõigile elektriühendustele järelpingutus. Mittekvaliteetsest paigaldusest tingitud vigade ja sellega seoses toimunud õnnetuste ja võimaliku kahju eest ei vastuta ei tootja ega tarnija.

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023	Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number -	Projekti nimi -	Kaubakood HELKE0005	Paigaldis = HELKE0005	Asukoht	
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Kirjeldus		Dokumendi Nr.	Muudatus	Dokumendi tüüp
A	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	Tehnilised andmed	 Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	HELK P-011-EEB Formaat DIN A3	Möötkava Leht 1 : 1 1	Lehti 1
			Müügitellimuse number HELK P		Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia			Lehti 1
			Tellija -					

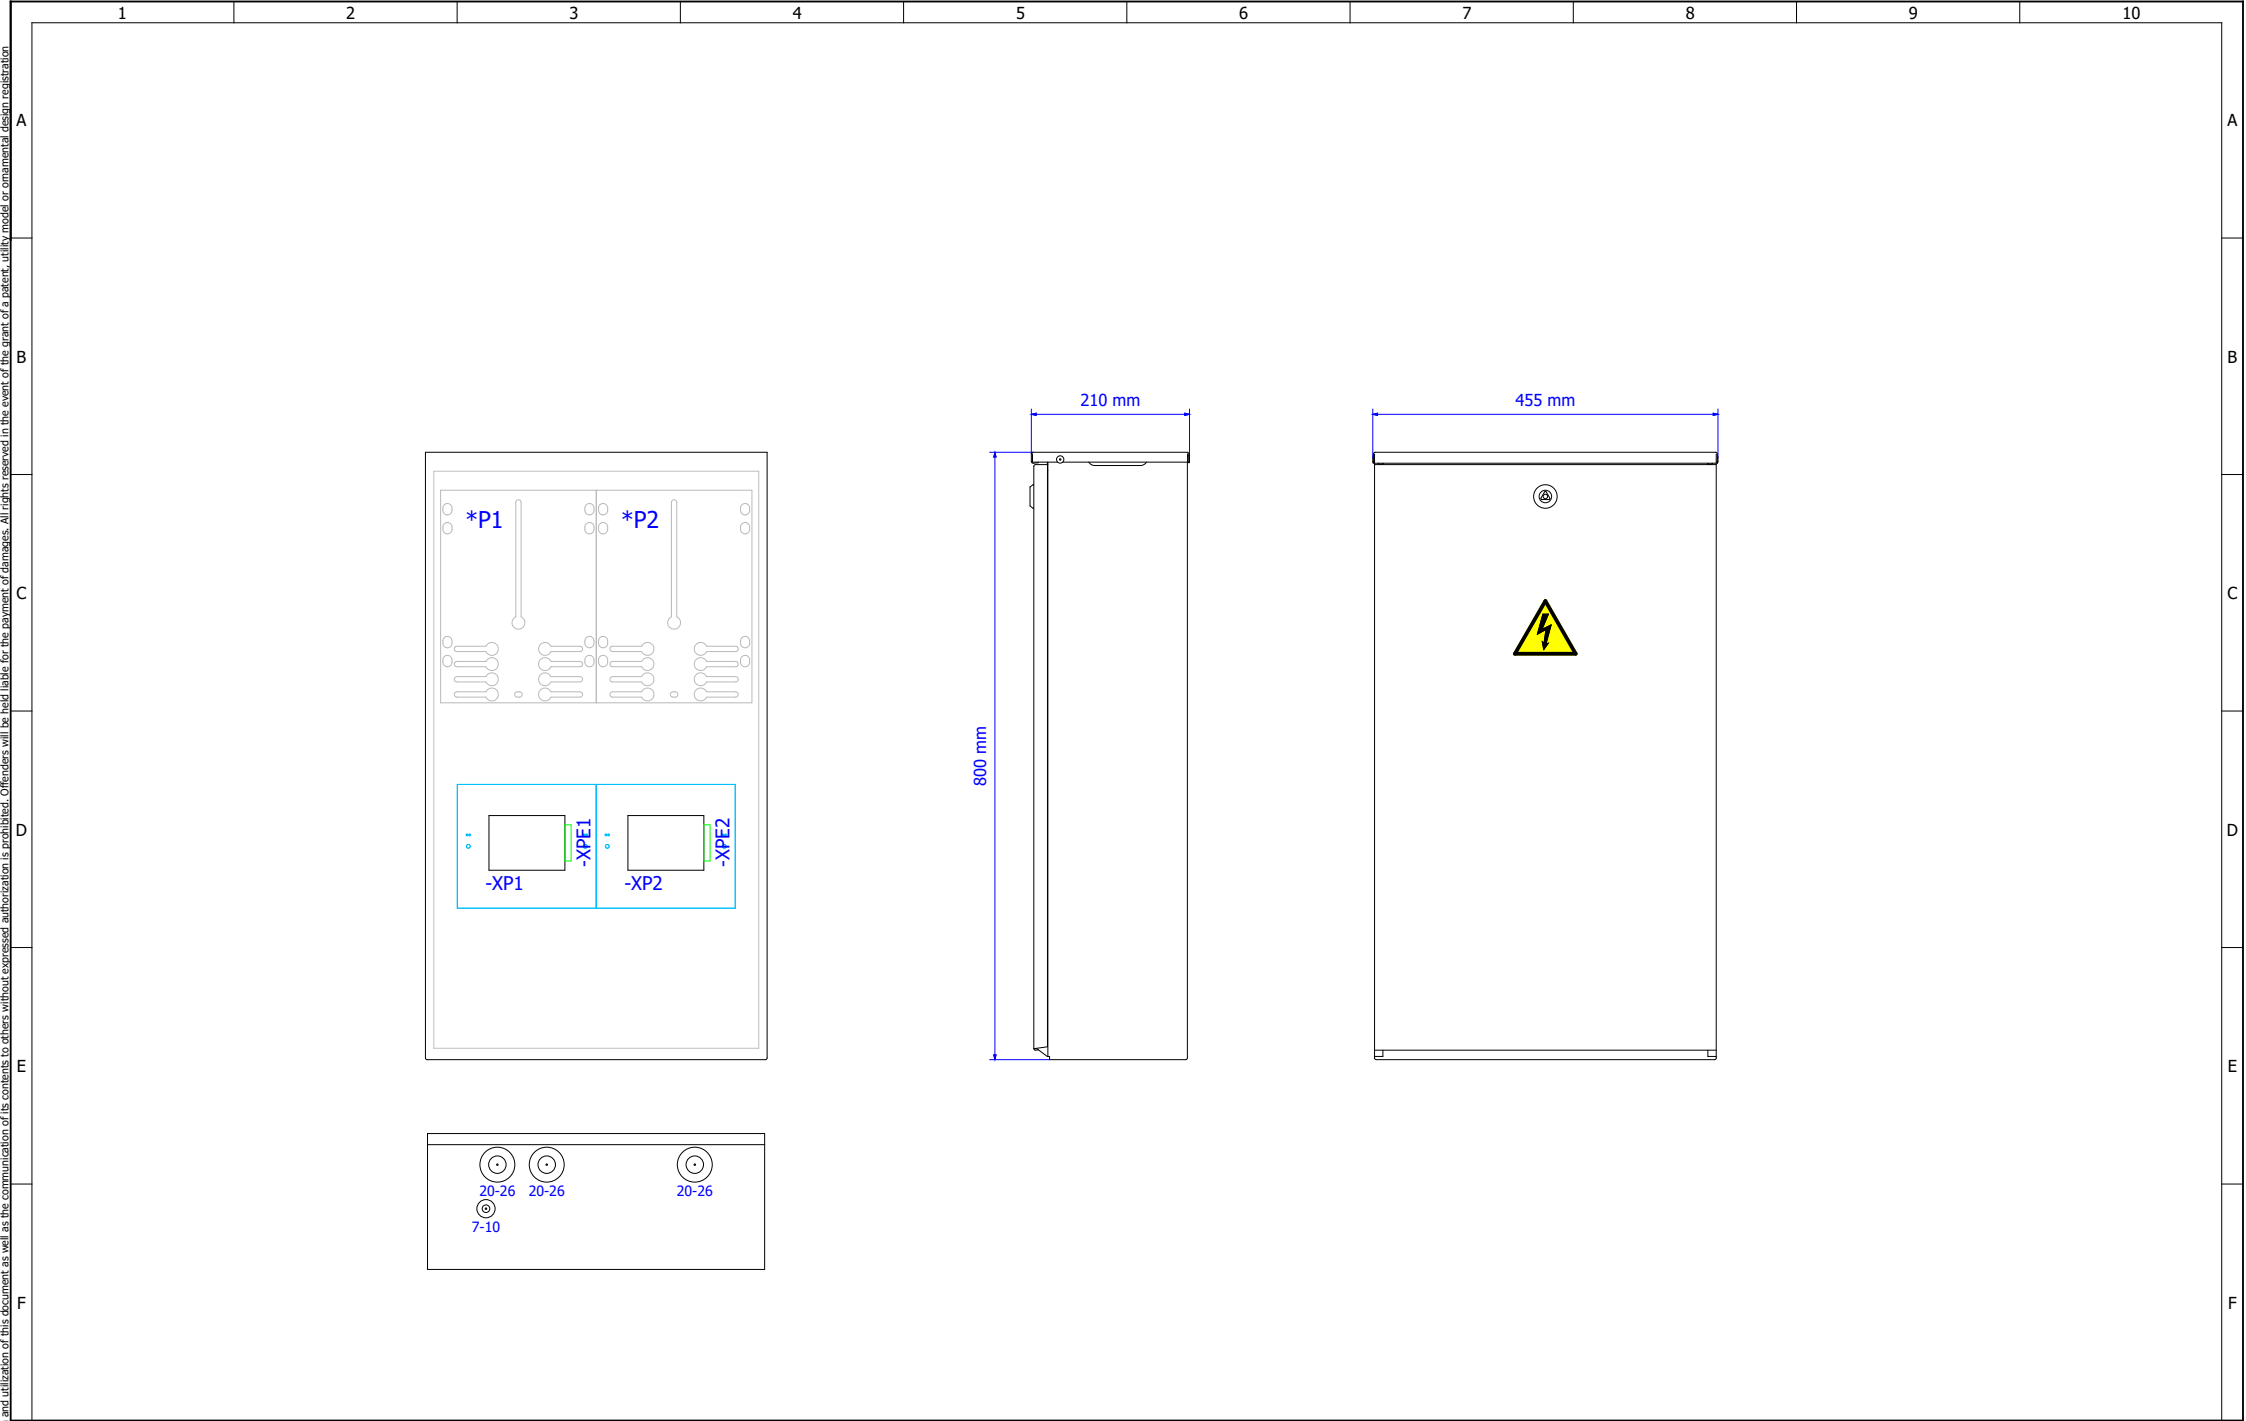

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023		Kontrollis		Kinnitas	Pakkumise number -	Projekti nimi -	Kaubakood HELKE0005	Paigaldis = HELKE0005	Asukoht		
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus			Dokumendi Nr.	Muudatus	Dokumendi tüüp	
A	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	HELK P	Paigutusjoonis			HELK P-011-ETC		ETC	
				Tellijä		Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia	Formaat DIN A3	Mõõtkava 1 : 7	Leht 2	Lehti 1


+HELKE0005

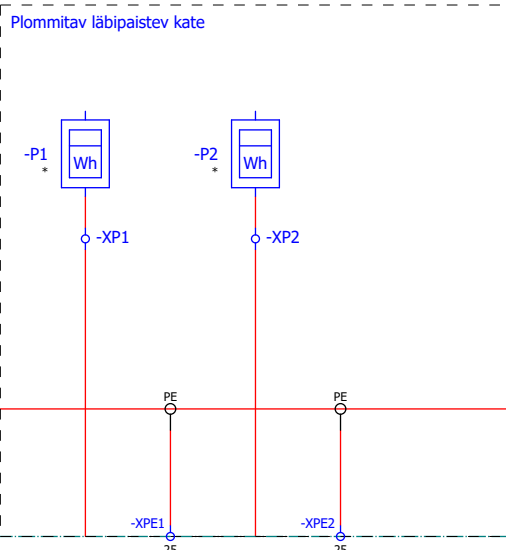

FIIDER													
VOOL		5A	5A										
KIRJELDUS		Sisend	Sisend										
KAABELDUS		0.5 - 10mm ²	0.5 - 10mm ²										

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023	Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number -	Projekti nimi -	Kaubakood HELKE0005	Paigaldis = HELKE0005	Asukoht			
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number HELK P	Kirjeldus Peaskeem		Dokumendi Nr. HELK P-011-EFS1	Muudatus	Dokumendi tüüp EFS1	
A	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	Tellija -	Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia	Formaat DIN A3	Möötkava 1 : 1	Leht 3	Lehti 1

+HELKE0005

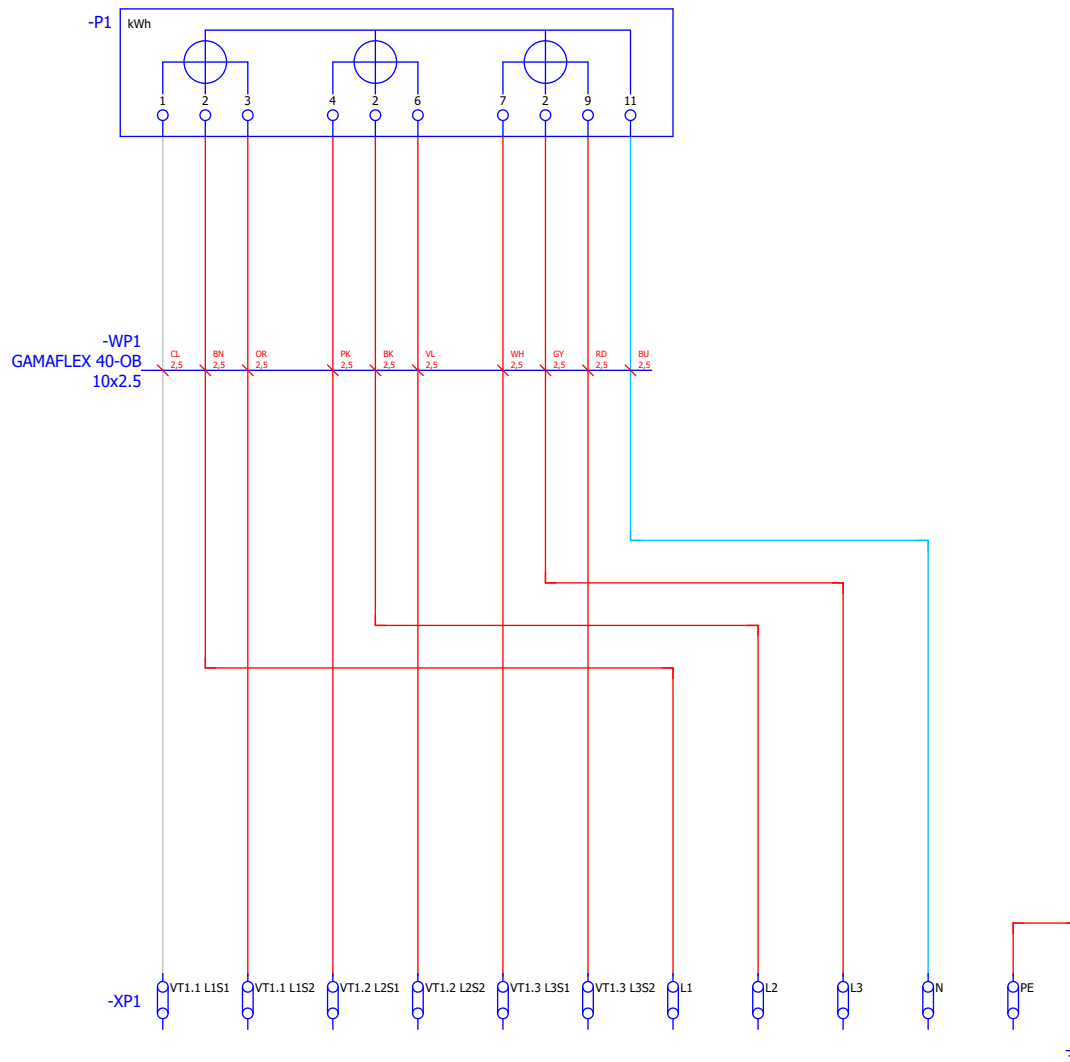

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023		Kontrollis		Kinnitas	Pakkumise number	Projekti Nimi	Kaubakood	Paigaldis =	Asukoht		
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus	HELKE0005	HELKE0005	Dokumendi Nr.	Muudatus	Dokumendi tüüp	
A	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	HELK P	Juhtimis skeem		HELK P-011-EFS2				EF52
				Tellija		Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia	Formaat DIN A3	Möötkava 1 : 1	Leht 4	Lehti 1

Komponentide loetelu

Asukoht	Seadme tunnus	Kogus	Tootekood	Tüübinumber	Kirjeldus	Tehniline informatsioon	Tellimusnumber	Tootja	Leht
HELKE0005	-*	1	MEPO03330	HELK2	Kilbi korpus	455x800x210 mm, IP34D	MEPO03330	Harju Elekter	2
	-*	1	MDET003234		Arvestialus	HELK2/4, 2xkWh	MDET001609	Harju Elekter	2
	-*	2	MDET001688		Puutekate, plommitav	PC PLO 01005	MDET001688	Harju Elekter	2
	-*	2	LVIKPL0022	VET7-10	Kaabliäbiviik	7-10mm, IP67	100751	Trelleborg	2
	-*	3	LVIKPL0020	VET20-26	Kaabliäbiviik	20-26mm, IP67	100194	Trelleborg	2
	-*	1	LVIKPL0131						2
	-XP1	1	PRPO00112		Teimiplokk	10 x URTK/S + acc.			3
	-XP2	1	PRPO00112		Teimiplokk	10 x URTK/S + acc.			3
	-XPE1	1	KLM0249	UT16-PE	PE Riviklemm, kruviühendus	16 mm², GNYE	3044212	Phoenix Contact	3
	-XPE2	1	KLM0249	UT16-PE	PE Riviklemm, kruviühendus	16 mm², GNYE	3044212	Phoenix Contact	3

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023		Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number -	Projekti nimi -	Kaubakood HELKE0005	Paigaldis = HELKE0005	Asukoht		
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus	 Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	Dokumendi Nr. HELK P-011-EPC	Muudatus	Dokumendi tüüp	
A	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	HELK P	Komponentide loetelu					