



Harju Elekter AS

+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com
www.harjuelekter.com

Paldiski mnt. 31
76606 Keila
Estonia

Pakkumise number

Müügitellimuse number

HETR P

Objekti nimi

HETR Pooltooted

Tellija

Käsitleja

Vastavus standartile

EN 61439-5

Tüüp

HETR L

Paigalduskoht

Välispaigaldis Sisepaigaldis

Paigaldusviis

Maasse Mastile

Värv (Kest)

RAL7032

Kaitseaste (väline)

34D

Kaitseaste (avatud ustega)

IP 2X

Keskonnatemperatuur

-25...+40

Veenina

Jah Ei

Põhjaplaadid

Jah Ei

Sokkel

Jah Ei

Lukud



Jaotuskilp



Jaotuskilp

Liitumiskilp

Liitumiskilp

Maandussüsteem

TN-C

Tunnusvool [In]

100 A

Tunnuspinge [Un]

230/400 V

Tunnussagedus [fn]

50 Hz

Enimalt talutav lühiajaline vool [Icw]

≤10 kA/1s

Enimalt lubatav löökvool [Ipk]

- kA

Latistuse materjal

Cu Al

N/PEN ristlõige faasijuhi ristlõikest

50% 100%

Juhtmed hülssida

Jah Ei

Kaablite ühendusviis

Kaablikingaga Klemmiga

Kommertsmõõtmine

Jah Ei

Kahepoolne toide

Jah Ei



Juhtahelate ping

230VAC

Märkused

NB! Enne toote eksploatatsiooni võtmist tuleb teostada kõigile elektriühendustele järelpingutus. Mittekvaliteetsest paigaldusest tingitud vigade ja sellega seoses toimunud õnnetuste ja võimaliku kahju eest ei vastuta ei tootja ega tarnija.

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023		Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekti Nimi	Kaubakood	Paigaldis =	Asukoht		
Muudatus		Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus	Dokumendi Nr.	Muudatus	Dokumendi tüüp	
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitseülili tähistus		HETR P	Tehnilised andmed	HETRP0003			EEB
B	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus		Tellija		HETR P-HETRP00031-EEB			EEB
							Formaat	Mõõtkava	Leht	Lehti
							DIN A3	1 : 1	1	1
						Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia			

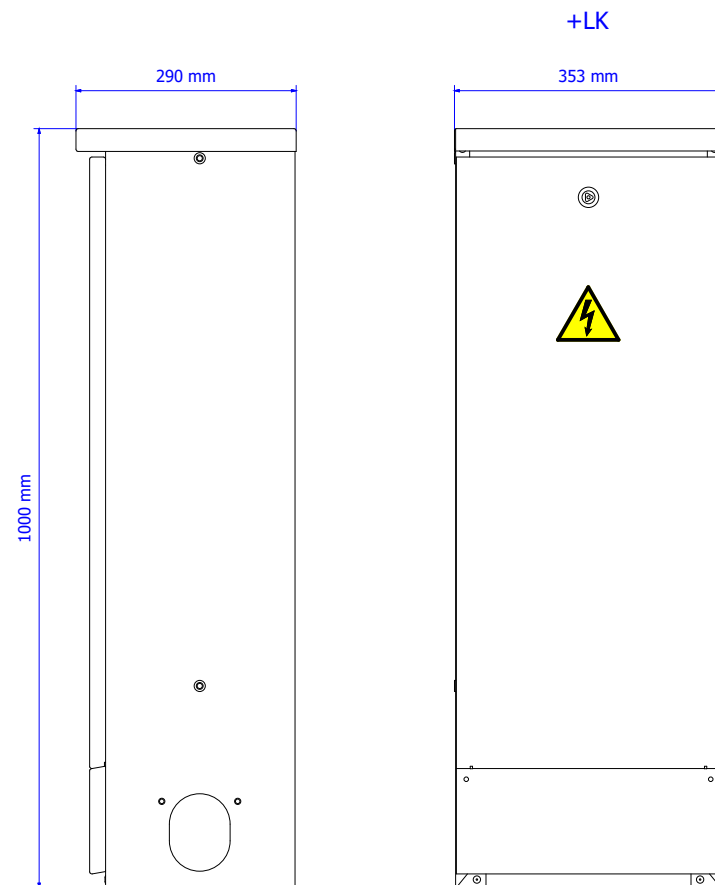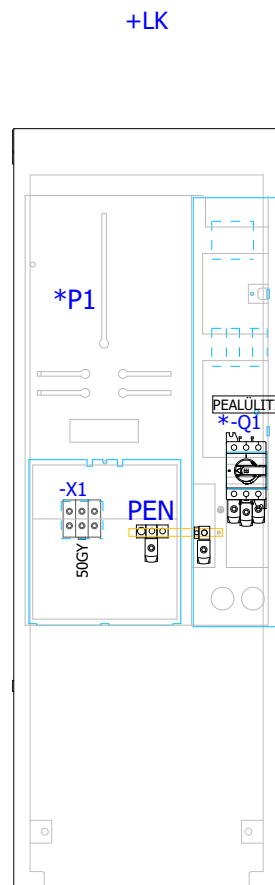

NB! Technoelectricu pealüiti puhul on lubatud ühendada otse nii Cu kui Al kaablit.

Tehnilised andmed

Artikkel	Nimivool	IP	Sisendkaablid	Väljundkaablid
HETR 35L ZP 72730	100 A*	34D	Al/Cu ÷50 mm ²	Al/Cu ÷50 mm ²

* arvestada koormusteguriga 0,9

Standardtoode sisaldab:

Arvestimutritega montaažiplaat, hüüstitatud ja markeeritud juhtmestust, plastist plommitavat puutekaitsekatet, järeल्पingutusega lukku, väljundklemme ning võtit.

Märkused:

Standardlahenduste korral ei ole kilp komplekteeritud arvesti, tariifjuhtimiskella ega liinikaitselülitiga. Väljundklemmide suurus sõltub mudelist. Kilbi ventilatsioon toimub veenina varjus asuvate avade kaudu.

Pealüiti valmistajad:

ENSTO KSM3.63; KSM3.100; KSM3.125

KATKO KU363N; KU3125N; KU3160

TECHNOELECTRIC SD2; SD3

ABB OT

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023		Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekti nimi	Kaubakood	Paigaldis =	Asukoht				
Muudatus		Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus	Dokumendi Nr.	Muudatus	Dokumendi tüüp			
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitselüliti tähistus		HETR P	Paigutusjoonis	 Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia	HETR P-HETRP00031-ETC Formaat DIN A3	Mõõtkava Leht 1 : 7	Lehti 2	ETC Lehti 1
B	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus									

Komponentide loetelu

Asukoht	Seadme tunnus	Kogus	Tootekood	Tüübinumber	Kirjeldus	Tehniline informatsioon	Tellimusnumber	Tootja	Leht
LK	-*	1	PRPO02919	E HETR 35L	Kilbi korpus	350x1000x290 mm, RAL 7032, IP34D	PRPO02919	Harju Elekter	2
	-*	1	MDET001679		Montaazplaat	HEKL2 02719	MDET001679	Harju Elekter	2
	-*	1	MDET001675		Puutekate	HELK1 04176	MDET001675	Harju Elekter	2
	-*	1	MDET001676		Puutekate, plommitav	HELK1 PLO 04177	MDET001676	Harju Elekter	2
	-PEN	2	KLM0164		Latiklemm	4-35 mm ² /10 mm	1290	Wöhner	3
	-X1	1	KLM0039	KE61.03	Al/Cu Klemm	3p, Al 6-50 mm ² 145A, Cu 2.5-50 mm ² 160A, GY	KE61.03	Ensto	3
	-XPEN	1	LYLA0282	KKL1X50M	Seadmeklemm	Al16-50mm ² / Cu 2,5-50mm ² , 125A	KKL1X50M	Katko	3
	-XPEN1	1	LYLA0282	KKL1X50M	Seadmeklemm	Al16-50mm ² / Cu 2,5-50mm ² , 125A	KKL1X50M	Katko	3

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023		Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekti nimi HETR Pooltooted	Kaubakood HETRP0003	Paigaldis = HETRP0003	Asukoht			
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus		Dokumendi Nr.	Muudatus	Dokumendi tüüp		
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitselüli tähistus	HETR P	Komponentide loetelu		HETR P-HETRP00031-EPC			EPC	
B	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	Tellij		Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia	Formaat DIN A3	Mõõtkava 1 : 1	Leht 1	Lehti 1