



Harju Elekter AS

+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com
www.harjuelekter.com

Paldiski mnt. 31
76606 Keila
Estonia

Pakkumise number

Müügitellimuse number

HETR P

Objekti nimi

HETR Pooltooted

Tellija

Käsitleja

Vastavus standardile

EN 61439-5

Tüüp

HETR L

Paigalduskoht

Välispaigaldis

Sisepaigaldis

Paigaldusviis

Maasse

Mastile

Värv (Kest)

RAL7032

....

Kaitseaste (väline)

34D

Kaitseaste (avatud ustega)

IP 2X

Keskkonnamperatuur

-25...+40

Veenina

Jah

Ei

Põhjaplaadid

Jah

Ei

Sokkel

Jah

Ei

Lukud



Ümarluk

Jaotuskilp

Liitumiskilp



Kolmnurk 10

Jaotuskilp

Liitumiskilp

Maandussüsteem

TN-C

Tunnusvool [In]

63

A

Tunnuspinge [Un]

230/400

V

Tunnussagedus [fn]

50

Hz

Enimalt talutav lühiajaline vool [Icw]

≤10

kA/1s

Enimalt lubatav löökvool [Ipk]

-

kA

Latistuse materjal

Cu

Al

N/PEN ristlõige faasijuhi ristlõikest

50%

100%

Juhtmed hülssida

Jah

Ei

Kaablite ühendusviis

Kaablikingaga

Klemmiga

Kommertsmõõtmine

Jah

Ei

Kahepoolne toide

Jah

Ei

Juhtahelate pinge

230VAC


....

Märkused


NB! Enne toote eksploatatsiooni võtmist tuleb teostada kõigile elektriühendustele järelepingutus. Mittekvaliteetsest paigaldusest tingitud vigade ja sellega seoses toimunud õnnetuste ja võimaliku kahju eest ei vastuta ei tootja ega tarnija.

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023	Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekti nimi	Kaubakood	Paigaldis =	Asukoht	
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus	Dokumendi Nr.	Muudatus	Dokumendi tüüp
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitseülili tähistus	HETR P	Tehnilised andmed	HETRP0059		
B	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	HETR P		HETR P-HETRP00591-		
						Formaat	Mõõtkava	Leht
						DIN A3	1 : 1	1
								Lehti
								3

+HETRP0059

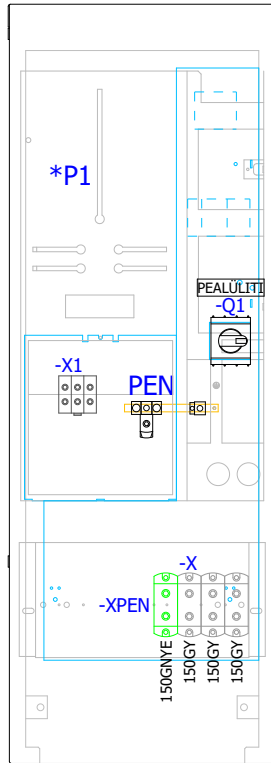

+HETRP0059

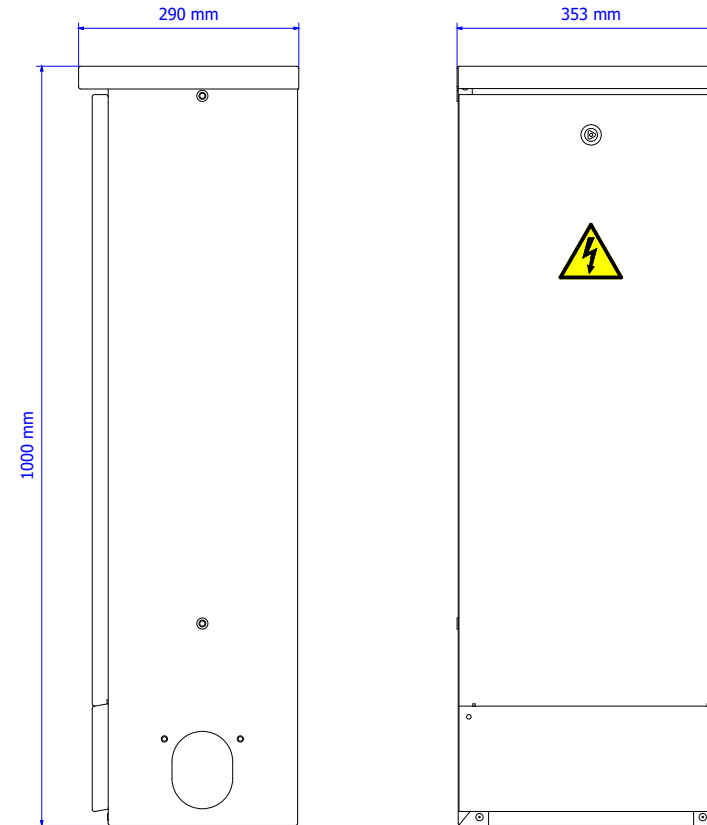

NB! Technoelectricu pealüliti puhul on lubatud ühendada otse nii Cu kui Al kaablit.

Tehnilised andmed

Artikkel	Nimivool	IP	Sisendkaablid	Väljundkaablid
HETR 35L H XP-63A	63A	34D	Al/Cu ÷ 150 mm ²	Al/Cu ÷ 50 mm ²

* arvestada koormusteguriga 0,9

Standardtoode sisaldab:

Arvestimutritega montaažiplaati, hülsistatud ja markeeritud juhtmestust, plastist plommitavat puutekaitsekatet, järeepingutusega lukku, väljundklemme ning võtit.

Märkused:

Standardlahenduste korral ei ole kiip komplekteeritud arvesti, tariifjuhtimiskella ega liinikaitselülitiga. Väljundklemmide suurus sõltub mudelist. Kilbi ventilatsioon toimub veenina varjus asuvate avade kaudu.

Pealüliti valmistajad:


ENSTO KSM3.63; KSM3.100; KSM3.125

KATKO KU363N; KU3125N; KU3160

TECHNOELECTRIC SD2; SD3

ABB OT

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023		Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekti nimi HETR Pooltooted	Kaubakood	Paigaldis = HETRP0059	Asukoht			
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus		Dokumendi Nr.	Muudatus	Dokumendi tüüp		
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitselüliti tähistus	HETR P	Paigutusjoonis		HETR P-HETRP00591-	Formaat	Möötkava	Leht	Lehti
B	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	Tellijä		Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	DIN A3	76606 Keila Estonia	1 : 7	2	3

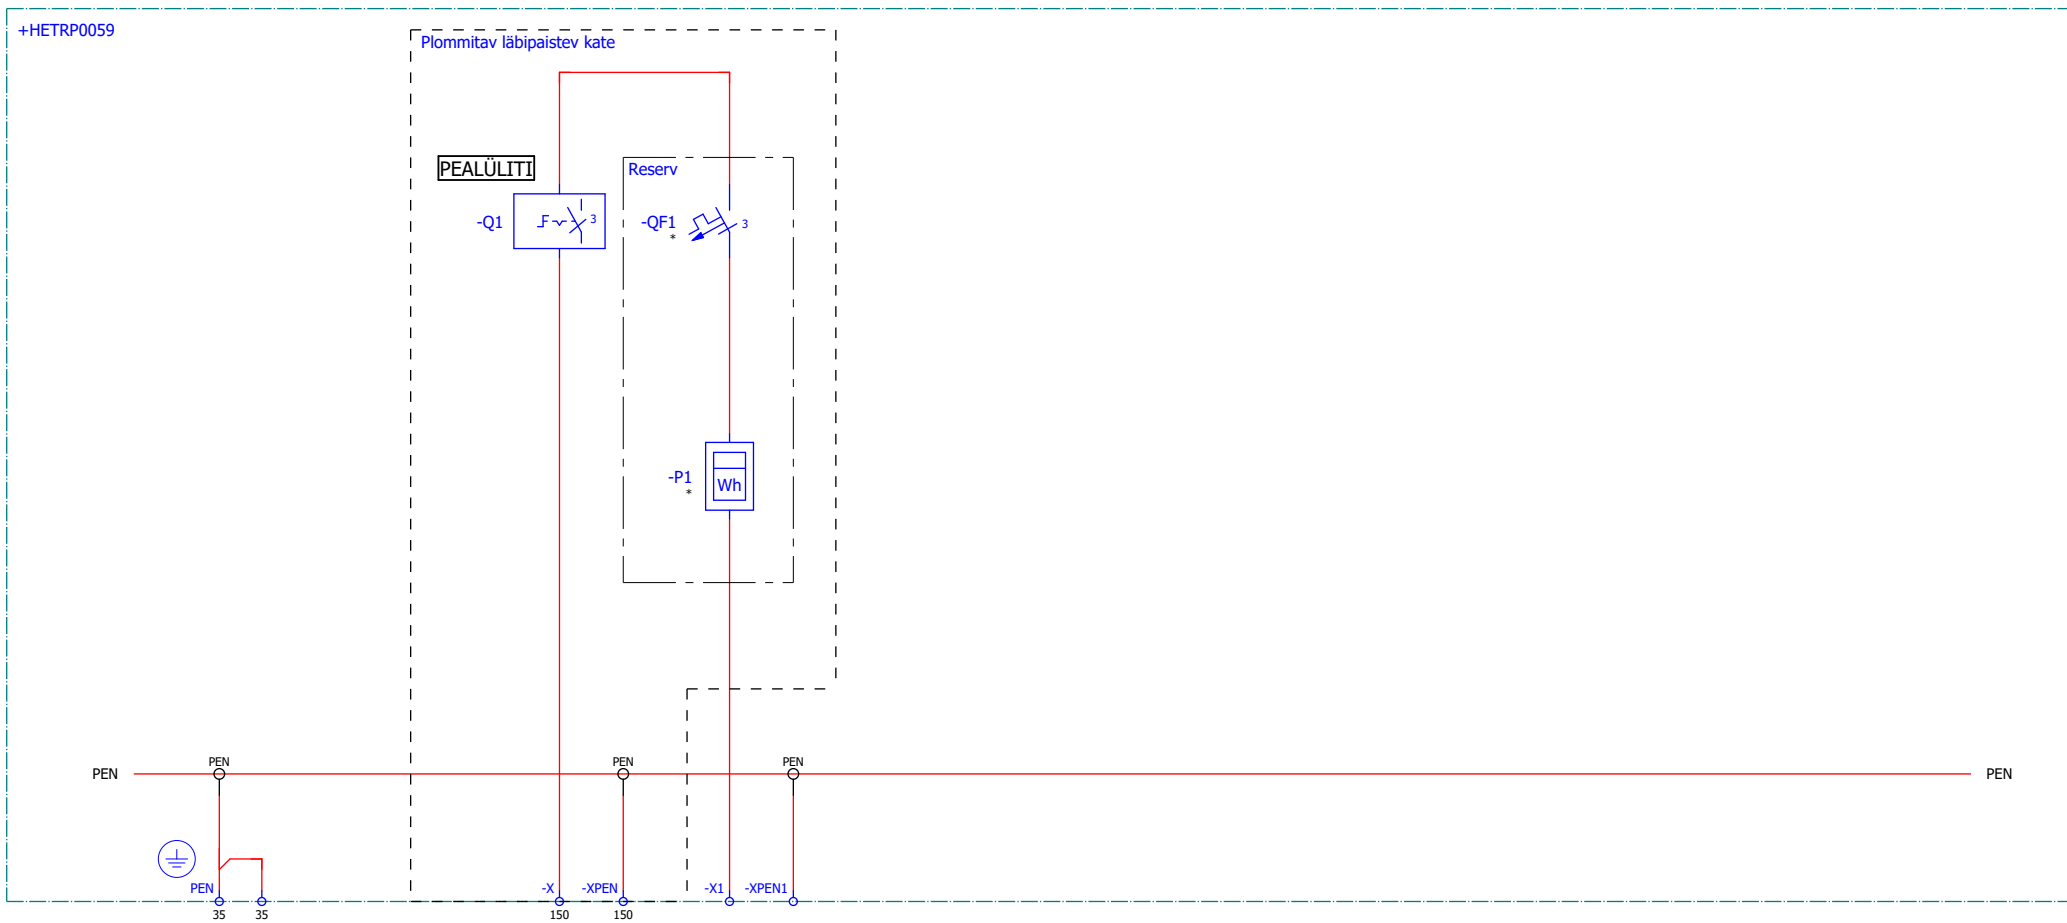

* paigaldab tellija

KIRJELDUS	Kordusmaandus	Sisend	Väljund								
VOOL		63A									
KAABELDUS		150 mm ²	50mm ²								
KAABLIKLAMBER											

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023		Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekti nimi HETR Pooltooted	Kaubakood	Paigaldis = HETRP0059	Asukoht		
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus		Dokumendi Nr.	Muudatus	Dokumendi tüüp	
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitselüliti tähistus	HETR P	Peaskeem	 Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	HETR P-HETRP00591-	Möötkava	Leht	Lehti
B	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	Tellija			Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia	Formaat DIN A3	1 : 1	3

Komponentide loetelu

Asukoht	Seadme tunnus	Kogus	Tootekood	Tüübinumber	Kirjeldus	Tehniline informatsioon	Tellimusnumber	Tootja	Leht
HETRP0059	-.*	1	PRPO02919	E HETR 35L	Kilbi korpus	350x1000x290 mm, RAL 7032, IP34D	PRPO02919	Harju Elekter	2
	-.*	1	PRPO00003						2
	-.*	1	MDET001675		Puutekate	HELK1 04176	MDET001675	Harju Elekter	2
	-.*	1	MDET001677		Puutekate, plommitav	HELK1 PLO 07015	MDET001677	Harju Elekter	2
	-PEN	2	KLM0164		Latiklemm	4-35 mm ² /10 mm	1290	Wöhner	3
	-X	3	KLM0026	VC05-0028	Al/Cu Klemm	OTL Al/Cu 25-150mm ² Cu 320A, Al 290A, GY	1914124	Ouneva	3
	-XPEN	1	KLM0101	VC05-0030	Al/Cu Klemm	OTL Al/Cu 25-150mm ² Cu 320A, Al 290A, GNYE	1914126	Ouneva	3

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023		Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekt Nimi	Kaubakood	Paigaldis =	Asukoht			
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus	 Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia	HETRP0059		Dokumendi tüüp	
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitselüli tähistus	HETR P	Komponentide loetelu			HETR P-HETRP00591-EPC		1 : 1	EPC
B	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	Tellija				Formaat	Mõõtkava	Leht	Lehti
						DIN A3		1	1		