



Harju Elekter AS  
+372 6747449  
info.ee@harjuelekter.com  
www.harjuelekter.com




Paldiski mnt. 31  
76606 Keila  
Estonia

Pakkumise number  
Müügitellimuse number HETR P  
Objekti nimi HETR Pooltooted  
Tellija  
Käsitleja

Vastavus standartile	EN 61439-5	Maandussüsteem	TN-C
Tüüp	HETR L	Tunnusvool [In]	100 A
Paigalduskoht	<input checked="" type="checkbox"/> Välispaigaldis <input type="checkbox"/> Sisepaigaldis	Tunnuspinge [Un]	230/400 V
Paigaldusviis	<input checked="" type="checkbox"/> Maasse <input type="checkbox"/> Mastile	Tunnussagedus [fn]	50 Hz
Värv (Kest)	<input checked="" type="checkbox"/> RAL7032 <input type="checkbox"/> ....	Enimalt talutav lühiajaline vool [Icw]	≤10 kA/1s
Kaitseaste (väline)	34D	Enimalt lubatav löökvool [Ipk]	- kA
Kaitseaste (avatud ustega)	IP 2X	Latistuse materjal	<input checked="" type="checkbox"/> Cu <input type="checkbox"/> Al
Keskonnatemperatuur	-25...+40	N/PEN ristlõige faasijuhi ristlõikest	<input type="checkbox"/> 50% <input checked="" type="checkbox"/> 100%
Veenina	<input checked="" type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei	Juhtmed hülssida	<input checked="" type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei
Põhjaplaadid	<input type="checkbox"/> Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei	Kaablite ühendusviis	<input type="checkbox"/> Kaablikingaga <input checked="" type="checkbox"/> Klemmiga
Sokkel	<input checked="" type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei	Kommertsmõõtmine	<input checked="" type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei
		Kahepoolne toide	<input type="checkbox"/> Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei
		Juhtahelate ping	<input type="checkbox"/> 230VAC <input type="checkbox"/> ....
Lukud	<input type="checkbox"/> Jaotuskilp <input type="checkbox"/> Liitumiskilp	Märkused	<input type="checkbox"/> Jaotuskilp <input checked="" type="checkbox"/> Liitumiskilp

**NB! Enne toote eksploatatsiooni võtmist tuleb teostada kõigile elektriühendustele järelpingutus. Mittekvaliteetsest paigaldusest tingitud vigade ja sellega seoses toimunud õnnetuste ja võimaliku kahju eest ei vastuta ei tootja ega tarnija.**

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023	Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekti nimi	Kaubakood	Paigaldis =	Asukoht		
Muudatus	Kuupaev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus	Dokumendi Nr.	Muudatus	Dokumendi tüüp	
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitseülili tähistus	HETR P	HETR Pooltooted	HETRP0006		EEB	
B	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	Tellijaja	Tehnilised andmed	HETR P-HETRP00061-EEB		EEB	
						Formaat	Mõõtkava	Leht	Lehti
						DIN A3	1 : 1	1	1
						Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia		

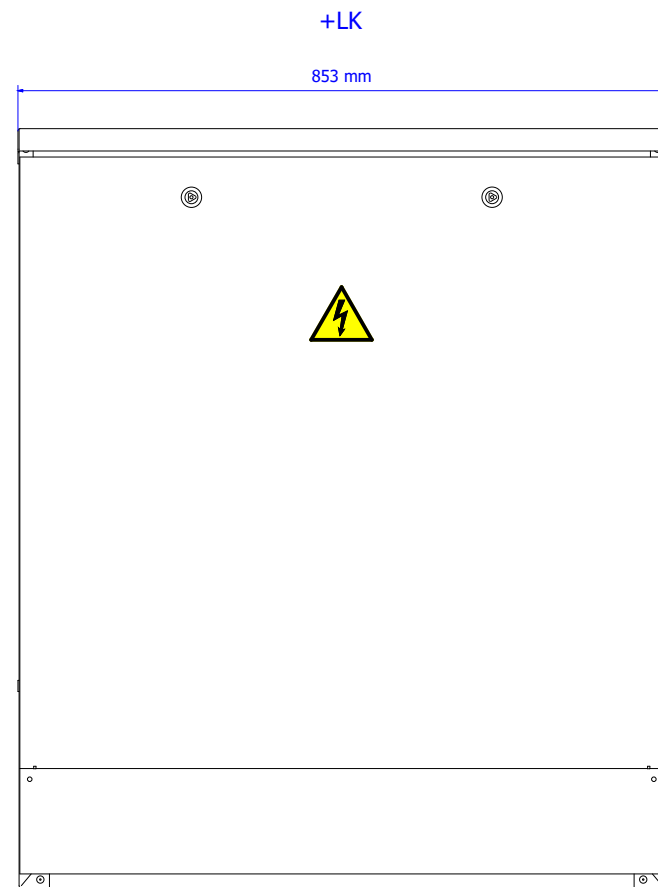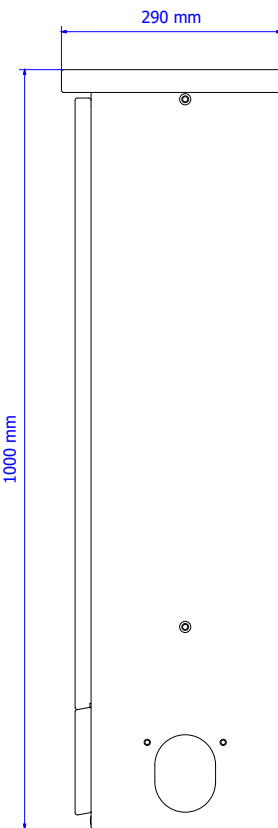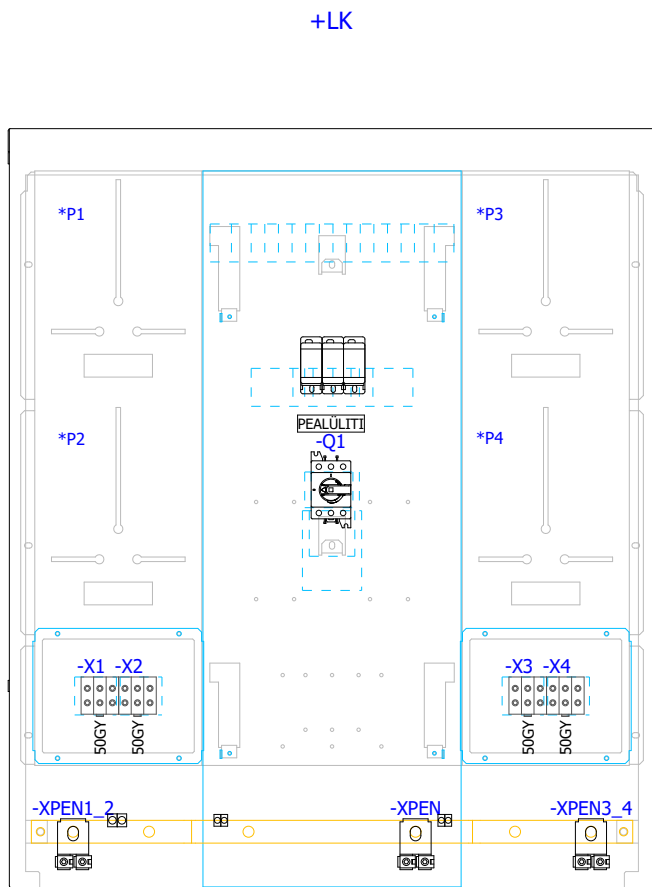

NB! Technoelectricu pealüliti puhul on lubatud ühendada otse nii Cu kui Al kaablit.

**Tehnilised andmed**

Artikkel	Nimivool	IP	Sisendkaablid	Väljundkaablid
HETR 85L 4XP 68498	63 A	34D	Al/Cu ÷50 mm <sup>2</sup>	Al/Cu ÷50 mm <sup>2</sup>
HETR 85L 4ZP 68499	100 A*		Al/Cu ÷50 mm <sup>2</sup>	Al/Cu ÷50 mm <sup>2</sup>

\* arvestada koormusteguriga 0,9

**Standardtoode sisaldab:**


Arvestimüritega montaažiplaati, hülsistatud ja markeeritud juhtmestust, plastist plommitavat puutekaitsekattet, järelepingutusega lukku, väljundklemme ning võtit.

**Märkused:**

Standardlahenduste korral ei ole kilp komplekteeritud arvesti, tariifjuhtimiskella ega liinikaitselülitiga. Väljundklemmide suurus sõltub mudelist. Kilbi ventilatsioon toimub veenina varjus asuvate avade kaudu.

Pealüliti valmistajad:  
 ENSTO KSM3.63; KSM3.100; KSM3.125  
 KATKO KU363N; KU3125N; KU3160  
 TECHNOELECTRIC SD2; SD3  
 ABB OT

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023		Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekti nimi HETR Pooltooted	Kaubakood HETRP0006	Paigaldis = HETRP0006	Asukoht	
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus Paigutusjoonis		Dokumendi Nr. HETR P-HETRP00061-ETC	Muudatus	Dokumendi tüüp
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitselüliti tähistus	HETR P		Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	Formaat DIN A3	Möötkava 1 : 7	Leht 2
B	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	Tellijä		Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia			Leht 1

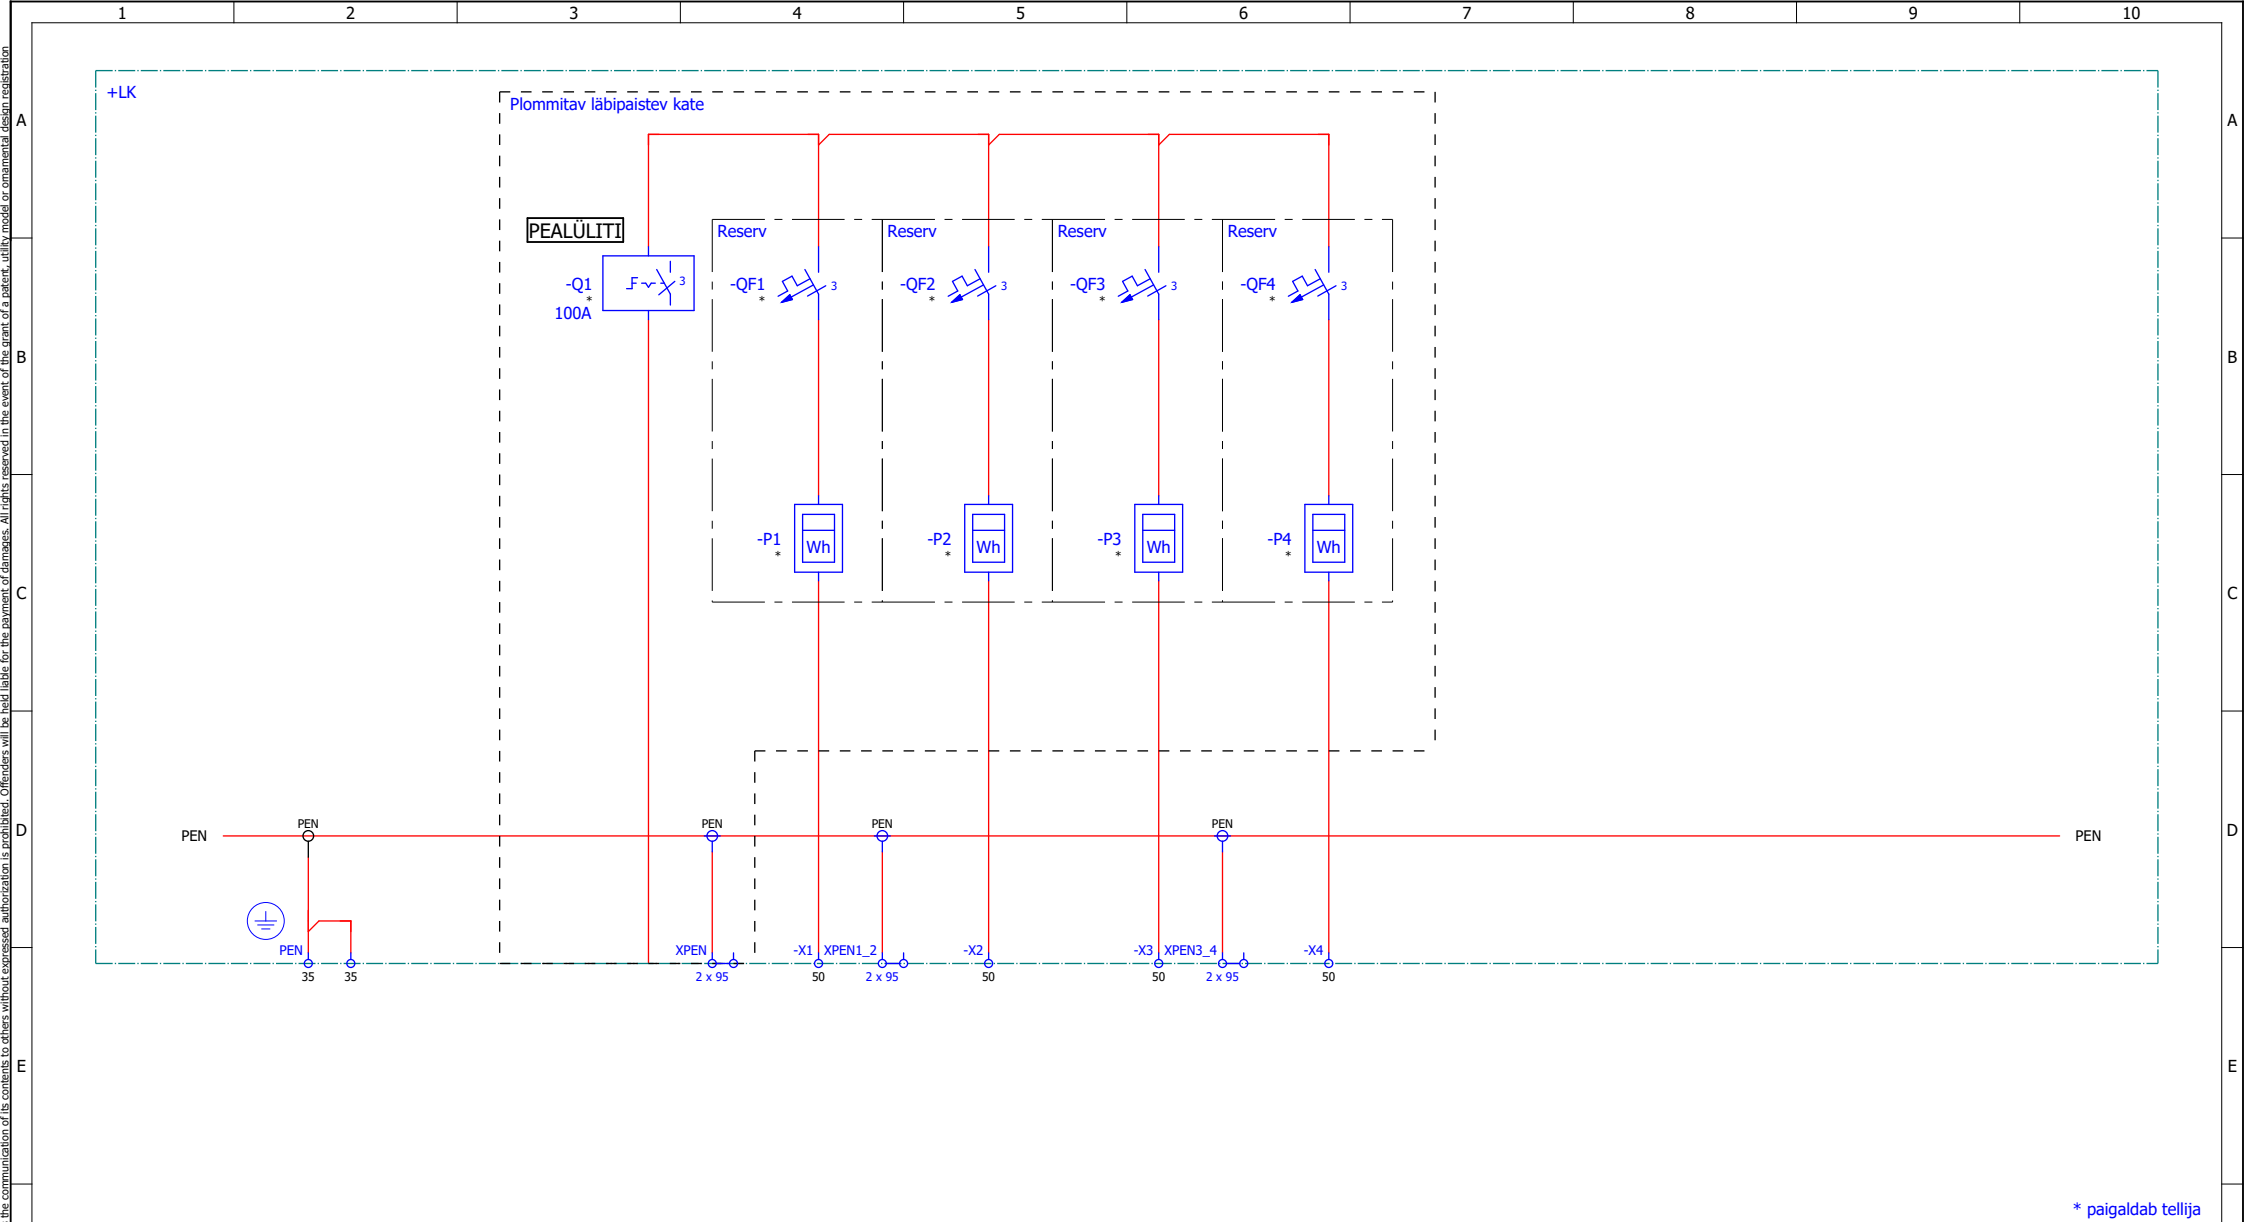

\* paigaldab tellija

FIIDER													
VOOL				<=63A	<=63A	<=63A	<=63A						
KIRJELDUS	Kordusmaandus		Sisend	Väljund	Väljund	Väljund	Väljund						
KAABELDUS				6-50mm²	6-50mm²	6-50mm²	6-50mm²						

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023		Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekti nimi	Kaubakood	Paigaldis =	Asukoht			
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus		Dokumendi Nr.	Muudatus	Dokumendi tüüp		
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitselüliti tähistus	HETR P	Peaskeem		HETR P-HETRP00061-EFS1		EFS1		
B	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	Tellijä			Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia	Formaat DIN A3	Mõõtkava 1 : 1	Leht 3

