



Harju Elekter AS

+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com
www.harjuelekter.com

Paldiski mnt. 31
76606 Keila
Estonia

Pakkumise number

Müügitellimuse number

HETR P

Objekti nimi

HETR Pooltooted

Tellija

Käsitleja

Vastavus standartile

EN 61439-5

Tüüp

HETR L

Paigalduskoht

Välispaigaldis Sisepaigaldis

Paigaldusviis

Maasse Mastile

Värv (Kest)

RAL7032

Kaitseaste (väline)

34D

Kaitseaste (avatud ustega)

IP 2X

Keskkonnamperatuur

-25...+40

Veenina

Jah Ei

Põhjalaadid

Jah Ei

Sokkel

Jah Ei

Lukud



Jaotuskilp



Jaotuskilp

Liitumiskilp

Liitumiskilp

Maandussüsteem

TN-C

Tunnusvool [In]

160 A

Tunnuspinge [Un]

230/400 V

Tunnussagedus [fn]

50 Hz

Enimalt talutav lühiajaline vool [Icw]

≤10 kA/1s

Enimalt lubatav löökvool [Ipk]

- kA

Latistuse materjal

Cu Al

N/PEN ristlõige faasijuhi ristlõikest

50% 100%

Juhtmed hülssida

Jah Ei

Kaablite ühendusviis

Kaablikingaga Klemmiga

Kommertsmõõtmine

Jah Ei

Kahepoolne toide

Jah Ei


Juhtahelate pinge

230VAC

Märkused

NB! Enne toote eksploatatsiooni võtmist tuleb teostada kõigile elektriühendustele järelpingutus. Mittekvaliteetsest paigaldusest tingitud vigade ja sellega seoses toimunud õnnetuste ja võimaliku kahju eest ei vastuta ei tootja ega tarnija.

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023	Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekti nimi	Kaubakood	Paigaldis =	Asukoht					
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus	Dokumendi Nr.	Muudatus	Dokumendi tüüp				
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitseülili tähistus	HETR P	HETR Pooltooted	HETRP0007		EEB				
B	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	Tellija	Tehnilised andmed	HETR P-HETRP00071-EEB		EEB				
					 Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com		Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia		Formaat	Mõõtkava	Leht	Lehti
					DIN A3		1 : 1		1		1	

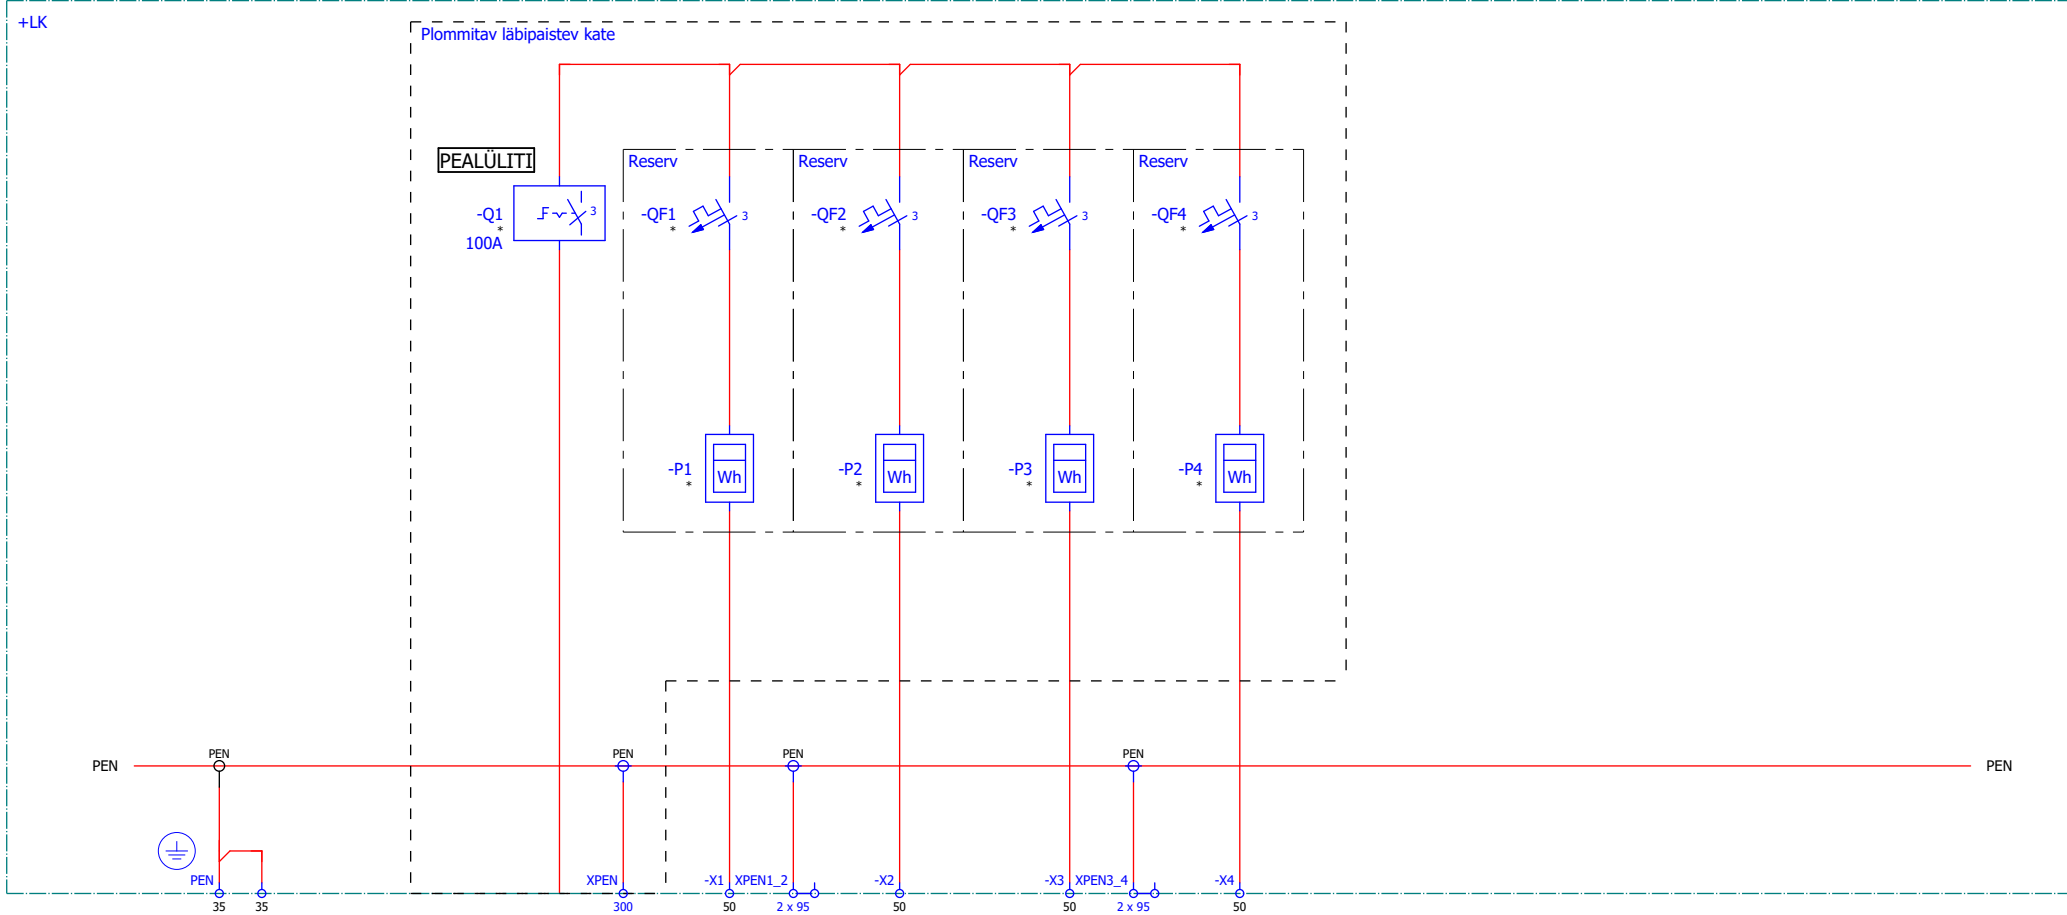

* paigaldab tellija

FIIDER											
VOOL				<=63A	<=63A	<=63A	<=63A				
KIRJELDUS	Kordusmaandus		Sisend	Väljund	Väljund	Väljund	Väljund				
KAABELDUS				6-50mm ²	6-50mm ²	6-50mm ²	6-50mm ²				

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023		Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekti nimi HETRP Pooltooted	Kaubakood HETRP0007	Paigaldis = HETRP0007	Asukoht			
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number HETR P	Kirjeldus Peaskeem			Dokumendi Nr. HETR P-HETRP00071-EFS1			Muudatus
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitselüliti tähistus	Tellija		Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia	Formaat DIN A3	Mõõtkava 1 : 1	Leht 3	Lehti 1
B	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus								

Komponentide loetelu

Asukoht	Seadme tunnus	Kogus	Tootekood	Tüübinumber	Kirjeldus	Tehniline informatsioon	Tellimusnumber	Tootja	Leht
LK	-*	1	PRPO02921	E HETR 85L	Kilbi korpus	850x1000x290 mm, RAL 7032, IP34D	PRPO02921	Harju Elekter	2
	-*	1	MDET023653	HETR-85 4A	Arvestialus	HETR85, 4xkWh	MDET023653	Harju Elekter	2
	-*	1	VASK010309		PEN Latt, pikendatud	400A, HETR85, 792mm	VASK010309	Harju Elekter	2
	-*	2	MDET023652		Puutekate	HETR-85 4A 225x178 mm	MDET023652	Harju Elekter	2
	-*	1	MDET023651		Puutekate, plommitav	HETR-85 4A 340x943 mm	MDET023651	Harju Elekter	2
	-*	3	KLM1296	DBL160	Hargnemisklemm	1x(16...50mm ²) + 7x(2,5...16 mm ²), Cu 160A/Al 135A, 1000V, IP20	1SNL316010R0000	Entrelec	2
	-PEN	2	KLM0164		Latiklemm	4-35 mm ² /10 mm	1290	Wöhner	3
	-Q1	1	LYLK0147	KU3160	Koormus-lahklüliti	160A, 3p	KU3160	Katko	2
	-Q1	3	LYLA0281	KKL1X120T	Seadmeklemm	Al/Cu 16-120mm ² Al 200A /Cu 245A	KKL1X120T	Katko	2
	-X1	1	KLM0039	KE61.03	Al/Cu Klemm	3p, Al 6-50 mm ² 145A, Cu 2.5-50 mm ² 160A, GY	KE61.03	Ensto	3
	-X2	1	KLM0039	KE61.03	Al/Cu Klemm	3p, Al 6-50 mm ² 145A, Cu 2.5-50 mm ² 160A, GY	KE61.03	Ensto	3
	-X3	1	KLM0039	KE61.03	Al/Cu Klemm	3p, Al 6-50 mm ² 145A, Cu 2.5-50 mm ² 160A, GY	KE61.03	Ensto	3
	-X4	1	KLM0039	KE61.03	Al/Cu Klemm	3p, Al 6-50 mm ² 145A, Cu 2.5-50 mm ² 160A, GY	KE61.03	Ensto	3
	-XPEN	1	KLM0021	KM2G/A30-40 V90-120	Latiklemm	25 - 300mm ²	K2301087	Jean Müller	3
	-XPEN1_2	1	KLM0092	KU00/1/2X/A30-40	Latiklemm	2x(10 - 95mm ²)	K5801009	Jean Müller	3
	-XPEN3_4	1	KLM0092	KU00/1/2X/A30-40	Latiklemm	2x(10 - 95mm ²)	K5801009	Jean Müller	3

Töötas välja ats.pihu 27.10.2023		Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekti nimi	Kaubakood	Paigaldis =	Asukoht		
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus	 Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	Dokumendi Nr.		Muudatus	Dokumendi tüüp
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitselüliti tähistus	HETR P	Komponentide loetelu		HETR P-HETRP00071-EPC			EPC
B	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	Tellijä			Formaat	Mõõtkava	Leht	Lehti
						DIN A3	1 : 1	1	1	