



Harju Elekter AS

+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com
www.harjuelekter.com

Paldiski mnt. 31
76606 Keila
Estonia


Pakkumise number
Müügitellimuse number HETR P
Objekti nimi HETR Pooltooted
Tellija
Käsitleja

Vastavus standardile	EN 61439-5	Maandussüsteem	TN-C
Tüüp	HETR K	Tunnusvool [In]	400 A
Paigalduskoht	<input checked="" type="checkbox"/> Välispaigaldis <input type="checkbox"/> Sisepaigaldis	Tunnuspinge [Un]	230/400 V
Paigaldusviis	<input checked="" type="checkbox"/> Maasse <input type="checkbox"/> Mastile	Tunnussagedus [fn]	50 Hz
Värv (Kest)	<input checked="" type="checkbox"/> RAL7032 <input type="checkbox"/>	Enimalt talutav lühiajaline vool [Icw]	≤10 kA/1s
Kaitseaste (väline)	34D	Enimalt lubatav löökvool [Ipk]	- kA
Kaitseaste (avatud ustega)	IP 2X	Latistuse materjal	<input checked="" type="checkbox"/> Cu <input type="checkbox"/> Al
Keskonnatemperatuur	-25...+40	N/PEN ristlõige faasijuhi ristlõikest	<input type="checkbox"/> 50% <input checked="" type="checkbox"/> 100%
Veenina	<input checked="" type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei	Juhtmed hülssida	<input checked="" type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei
Põhjaplaadid	<input type="checkbox"/> Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei	Kaablite ühendusviis	<input type="checkbox"/> Kaablikingaga <input checked="" type="checkbox"/> Klemmiga
Sokkel	<input checked="" type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei	Kommertsmõõtmine	<input type="checkbox"/> Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei
		Kahepoolne toide	<input type="checkbox"/> Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei
		Juhtahelate pinge	<input type="checkbox"/> 230VAC <input type="checkbox"/>
Lukud	<input checked="" type="checkbox"/> Jaotuskilp <input type="checkbox"/> Liitumiskilp	Märkused	<input type="checkbox"/> Jaotuskilp <input type="checkbox"/> Liitumiskilp


NB! Enne toote eksploatatsiooni võtmist tuleb teostada kõigile elektriühendustele järelpingutus. Mittekvaliteetsest paigaldusest tingitud vigade ja sellega seoses toimunud õnnetuste ja võimaliku kahju eest ei vastuta ei tootja ega tarnija.

Töötas välja ats.pihu 30.10.2023	Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekt Nimi HETR Pooltooted	Kaubakood	Paigaldis = HETRP0010	Asukoht		
Muudatus	Kuupaev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number HETR P	Kirjeldus Tehnilised andmed	Dokumendi Nr. HETR P-HETRP00101-	Muudatus	Dokumendi tüüp	
A	10.11.2022	A. Muizis	Skeemile sai lisatud täpsustav info			Formaat DIN A3	Mõõtkava 1 : 1	Leht 1	Lehti 3
B	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus			Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia		

+HETRP0010

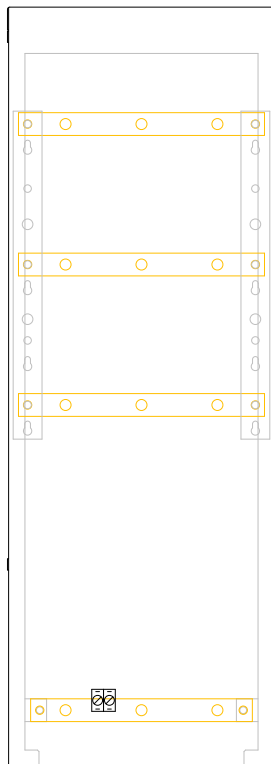


+HETRP0010

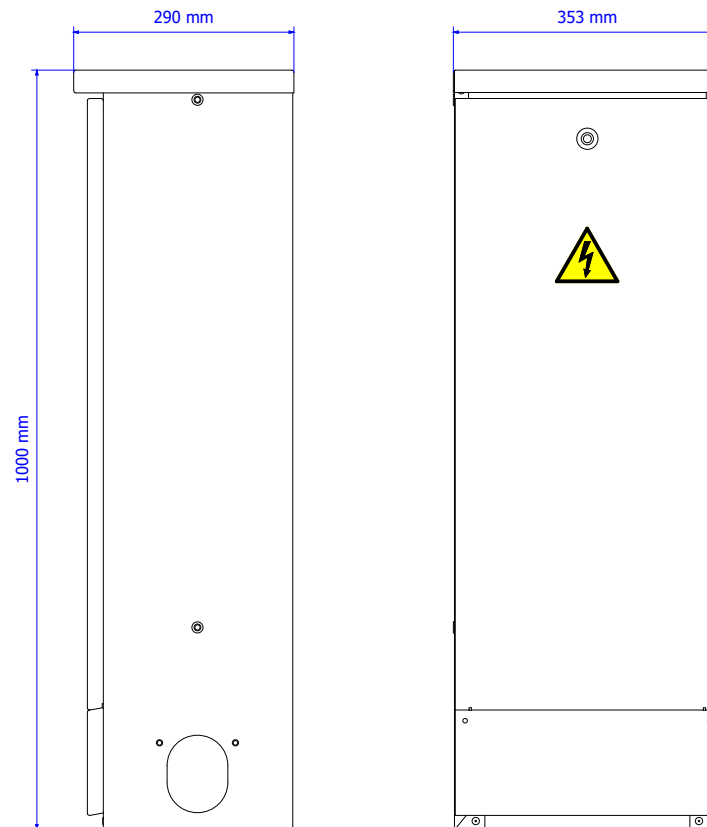

Standardtoode sisaldab:
Järelpingutusega lukku ning kablijaotuskilbi latistust.

Märkused:
Standardlahenduste korral ei ole kilp komplekteeritud jädavinnaksulavkaitselülite ega viimaste juurde kuuluvaga (sularid või noad, PEN lati klemmid ja puutekaitsekatted reservkohtadele).
Kilbi ventilatsioon toimub veenina varjus asuvate avade kaudu.

Töötas välja ats.pihu 30.10.2023		Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekti nimi HETRP Pooltooted	Kaubakood	Paigaldis = HETRP0010	Asukoht			
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus		Dokumendi Nr.	Muudatus	Dokumendi tüüp		
A	10.11.2022	A. Muizis	Skeemile sai lisatud täpsustav info	HETRP	Paigutusjoonis		HETRP P-HETRP00101-	Formaat	Möötkava	Leht	Lehti
B	30.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	Tellijä			DIN A3	1 : 7	2	3	
Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com						Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia					

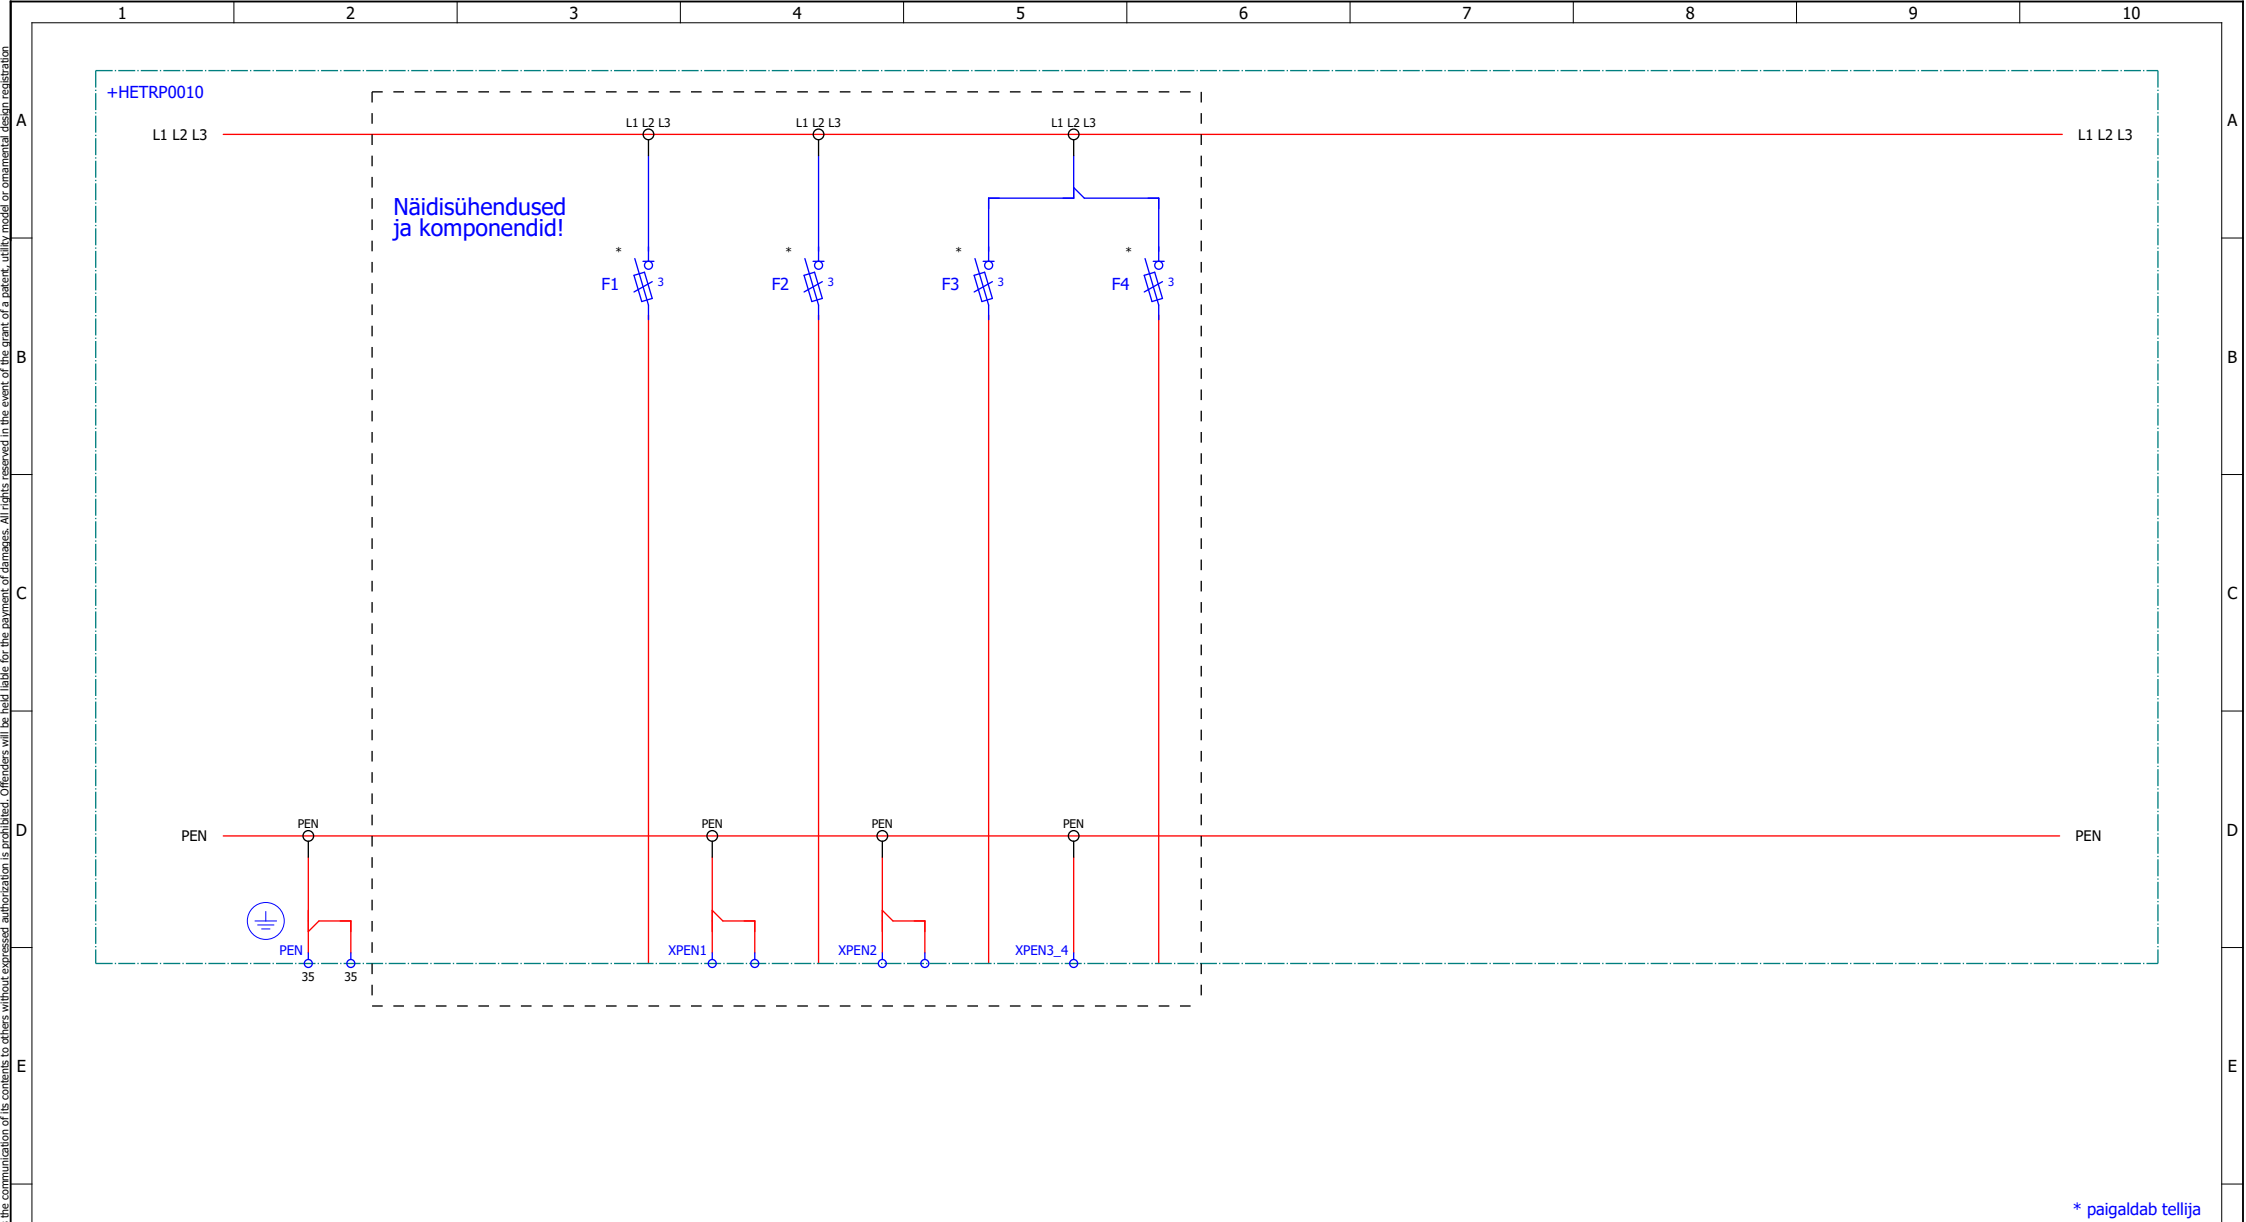

KIRJELDUS		Kordusmaandus		Sisend / väljund		Sisend / väljund		Sisend / väljund		Sisend / väljund											
VOOL																					
KAABELDUS																					
KAABLIKLAMBER																					
Töötas välja ats.pihu 30.10.2023		Kontrollis		Kinnitas		Pakkumise number		Projekti nimi		Kaubakood		Paigaldis =		Asukoht							
Muudatus		Kuupäev		Muutja		Märkus		Müügitellimuse number		Kirjeldus		Dokumendi Nr.		Muudatus		Dokumendi tüüp					
A		10.11.2022		A. Muizis		Skeemile sai lisatud täpsustav info		HETR P		Peaskeem		HETR P0010									
B		27.10.2023		J.Latõševa		Firma kontaktandmete uuendus		Tellija				HETR P-HETRP00101-									
										HARJU ELEKTER Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com		Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia		Formaat DIN A3		Mõõtkava 1 : 1		Leht 3		Lehti 3	

Komponentide loetelu

Asukoht	Seadme tunnus	Kogus	Tootekood	Tüübinumber	Kirjeldus	Tehniline informatsioon	Tellimusnumber	Tootja	Leht
HETRP0010	-*	1	PRPO02909	E HETR 35K 4-000	Kilbi Korpus koos lattidega	350x1000x290 mm, RAL 7032, IP34D, 400A	PRPO00015	Harju Elekter	2
	-*	1	VASK000443		PEN Latt	400A, HETR35, 392mm	VASK000443	Harju Elekter	2
	-PEN	2	KLM0164		Latiklemm	4-35 mm ² /10 mm	1290	Wöhner	3

Töötas välja ats.pihu 30.10.2023		Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekti nimi HETR Pooltooted	Kaubakood	Paigaldis = HETRP0010	Asukoht		
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number	Kirjeldus	 Harju Elekter AS +372 6747449 info.ee@harjuelekter.com	Dokumendi Nr.	Muudatus	Dokumendi tüüp	
A	10.11.2022	A. Muizis	Skeemile sai lisatud täpsustav info	HETR P	Komponentide loetelu		HETR P-HETRP00101-EPC		EPC	
B	27.10.2023	J.Latõševa	Firma kontaktandmete uuendus	Tellijä			Formaat	Mõõtkava	Leht	Lehti
							DIN A3	1 : 1	1	1